
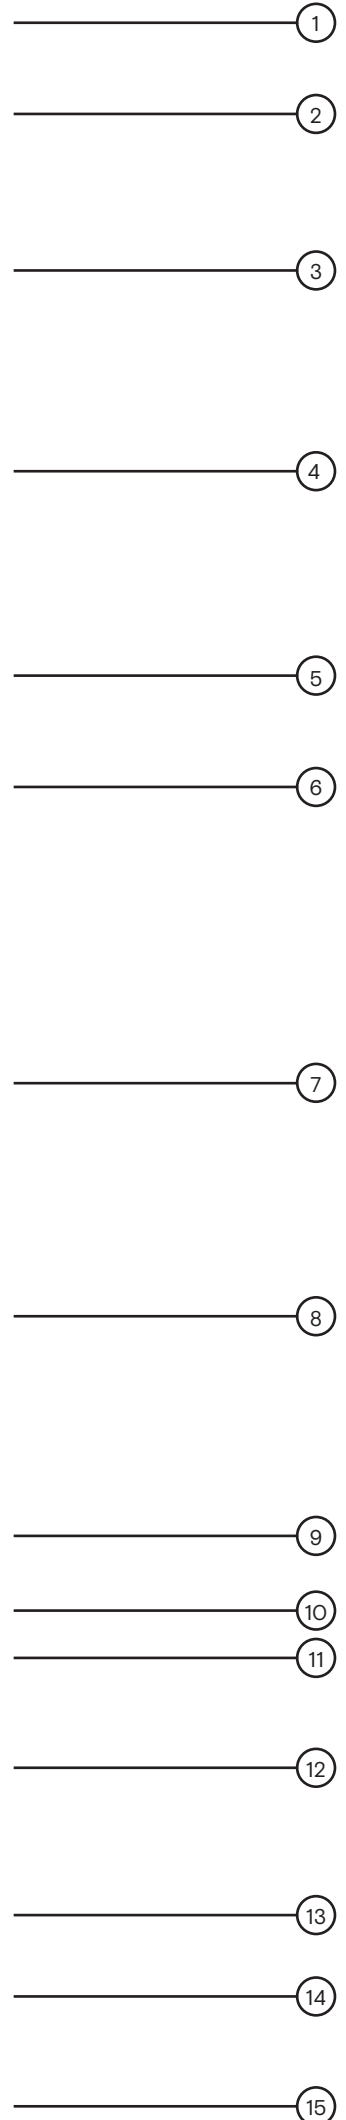
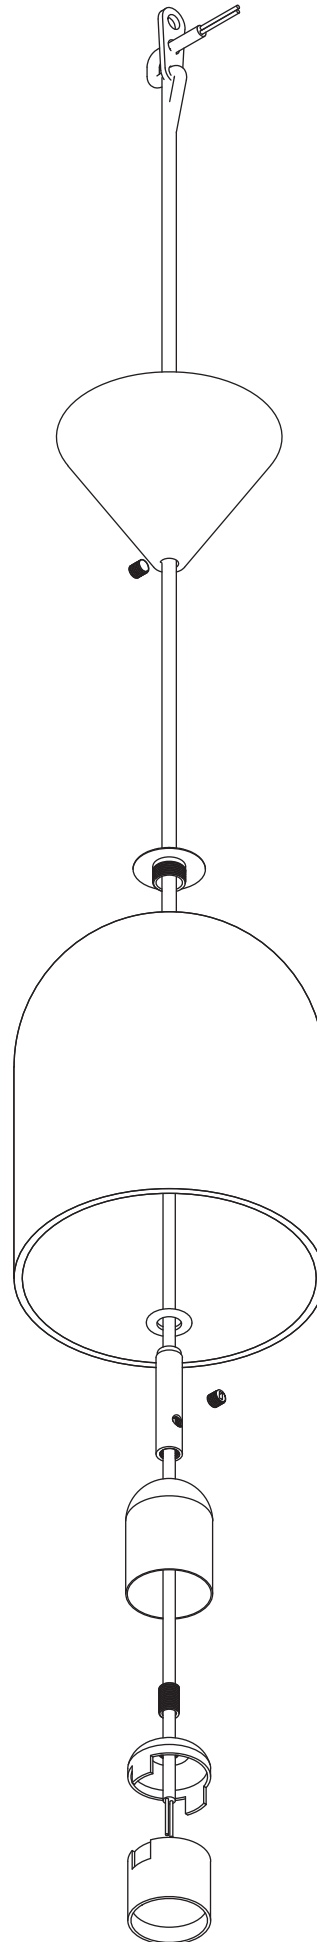


DECODE®

Product CAPO
 Code CP1/CP2/CP3
 Type PENDANT
 Version 110-120V

Part	Description	Certificate
1	Connectors	Page 2
2	Heavy Duty suspension bracket	N/A
3	Cord Strain	Page 4
4	Braided SVT 2x18AWG Round Flexible Cable	Page 5
5	Ceiling Cup	Page 6
6	Cord grip	Page 7
7	Shade mounting 1	N/A
8	Blown Glass shade	N/A
9	Shade mounting 2	N/A
10	Cord grip	Page 7
11	Spacing tube	N/A
12	Lamp-holder cover	N/A
13	M10x1 20mm Zink plated steel Allthread	N/A
14	E26 2-part dome	N/A
15	E27 2-part skirt	Page 8



GB-3 WireGard™


DS-0003



WireGard™ Electrical Wire Connector GB-3 (Orange)

DIMENSIONS

		A	B	C	D	E
GB-3	(in)	27/32	21/64	13/64	11/32	7/16
	(mm)	21.4	8.3	5.2	8.7	11.1



APPLICATION

Use GB-3 WireGard™ twist-on wire connector in general purpose applications of 2 or more copper wires. GB-3 connectors feature side knurling for easy grip.

SPECIFICATIONS

WireGard™ connectors shall feature straight type shell and steel inner spring and be suitable for connecting copper wire from #22 to #14 AWG. Spring shall be plated to resist corrosion and have a square profile to provide secure contact with wires.

Connectors shall be rated for use with 600 V building wire / 1000 V lighting applications plus be UL listed and CSA certified for applications up to 105 °C. WireGard™ connectors must have few turns to meet required torque, meet or exceed UL pull out and dielectric test requirements.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Strip wire 5/16" (7.9 mm). For 16 and 18 gauge stranded wires, strip 3/8" (9.5 mm).
- Pretwisting unnecessary. Hold stripped wires together with ends even. (Lead stranded wires slightly).
- Align any frayed strands or conductors.
- Screw on connector; push wires firmly into connector when starting.
- To be sold only with installation instructions.

⚠ WARNING: Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.

CONSTRUCTION

Shell: Polypropylene, Color - Orange

Innerspring: Zinc plated, square profile steel wire

Temperature Rating: 105 °C (221 °F)

WIRE RANGE

#22 to #14 AWG Solid or Stranded conductors

Copper conductors only, 600 V max. building wire; 1000 V max. for lighting fixtures and luminaries/signs

REGULATORY APPROVALS

UL: List for pressure type wire connectors per UL 486C, file number 61X5. UL94V-2 flame retardant.



WIRE COMBINATIONS / COMBINACIONES DE CABLE / COMBINAISONS DE CABLES

LISTED FOR USE WITH: COPPER TO COPPER
Temperature rating: 105 °C (221 °F) Listed as a PRESSURE TYPE wire connector for the following solid and/or stranded wire connections:

CLASIFICADO PARA USARSE CON:
COBRE A COBRE

Especificación de temperatura: 105 °C (221 °F)
Clasificado como un conector de cable TIPO A PRESION para uso con las siguientes conexiones de cable macizo y/o trenzado:

POUR USAGE DE: CUIVRE A CUIVRE

Cote de température: 105 °C (221 °F) Connecteur A PRESSION pour les combinaisons suivantes de fils pleins et/ou à brins:


600 V max. building wiring 1000 V max. lighting fixtures/ luminaires & signs	300 V max. building wiring Capacidad nominal de 300 V Máx. para cableado en general Fil de bâtiment de 300 V Max.
Capacidad nominal de 600 V Máx. para cableado en general, para equipos de iluminación y letreros eléctricos a 1000 V Máx.	3 / 4 #16 5 #18
Fil de bâtiment de 600 V Max., appareillage électrique et enseignes de 1000 V Max.	1 #14 + 1 / 2 #16 1 #14 + 2 / 3 #18 1 #14 + 3 / 4 #20 1 #14 + 4 #22
2 #14 / 16 2 - 4 #18 3 - 5 #20 5 #22	2 #14 + 1 #18 2 #14 + 1 - 3 #20 / 22
1 #14 + 1 #18 1 #14 + 1 / 2 #20 1 #14 + 1 - 3 #22	1 #16 + 3 / 4 #18 1 #16 + 4 #20
1 #16 + 1 / 2 #18 1 #16 + 1 - 3 #20 1 #16 + 1 #20 + 1 #22 1 #16 + 1 - 4 #22	2 #16 + 1 - 3 #18 2 #16 + 2 / 3 #20 2 #16 + 1 #20 + 1 #22 2 #16 + 3 #22
2 #16 + 1 #20 2 #16 + 1 / 2 #22	3 #16 + 1 #18 3 #16 + 1/2 #20 / 22 4 #16 + 1 #20 / 22
1 #18 + 2 - 4 #20 1 #18 + 3 / 4 #22 1 / 2 #18 + 1 #20 + 1 #22 2 #18 + 1 - 3 #20 / 22	3 #18 + 2 #20 4 #18 + 1 #20 / 22
3 #18 + 1 #20 3 #18 + 1 / 2 #22	
1 #20 + 4 #22 2 #20 + 2 / 3 #22 3 #20 + 1 / 2 #22 4 #20 + 1 #22	



WireGuard™ Conector de alambres eléctricos GB-3 (Anaranjado)

DIMENSIONES

		A	B	C	D	E
GB-3	(in)	27/32	21/64	13/64	11/32	7/16
	(mm)	21.4	8.3	5.2	8.7	11.1



USO

Use el conector de alambres tipo rosca GB-3 WireGuard en aplicaciones de uso general de 2 o más alambres de cobre. Los conectores GB-3 están moleteados lateralmente para facilitar el agarre.

ESPECIFICACIONES

Los conectores WireGuard deben tener un armazón tipo recto y un resorte interno de acero, y ser aptos para conectar alambres de cobre calibre 22 a 14 AWG. El resorte debe ser chapado para resistir la corrosión y tener un perfil rígido a fin de conectarse firmemente con los alambres.

Los conectores deben tener capacidad para usarse con alambres de edificación de 600 V y de 1000 V para aplicaciones de iluminación además de contar con registro UL y certificación CSA para aplicaciones de hasta 105 °C. Los conectores WireGuard™ deben girarse unas cuantas veces para cumplir la torsión requerida, y satisfacer o exceder los requisitos de UL en cuanto a pruebas dieléctricas y extracción.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Pele el alambre en 7.9 mm. Para alambres trenzados calibre 16 y 18, pele 9.5 mm.
2. No es necesario torcerlo previamente. Sostenga los alambres pelados con sus extremos parejos. (Guíe levemente los alambres trenzados).
3. Alinee todas las trenzas o conductores deshilachados.
4. Rosque el conector e introduzca en él firmemente los alambres al comenzar.
5. Se debe vender exclusivamente con instrucciones de instalación.

⚠ ADVERTENCIA: Apague el suministro eléctrico antes de trabajar en un circuito. Use materiales aprobados que cumplan todos los códigos eléctricos.

CONSTRUCCIÓN

Armazón: Polipropileno, Color - Anaranjado / **Resorte interno:** Alambre de acero chapado en zinc con perfil rígido / **Margen de temperatura:** 105 °C (221 °F)

CALIBRE DEL ALAMBRE

#22 to #14 AWG Conductores lisos o trenzados / Conductores de cobre solamente, alambre de edificación de 600 V máx.; 1000 V máx. para lámparas y luminarias/letrosos.

APROBACIONES REGLAMENTARIAS


UL: Para conectores de alambre tipo presión conforme la norma UL 486C, número de registro 61X5. Norma UL94V-2 de resistencia contra el fuego.



WireGuard™ Connecteur de fil électrique GB-3 (Orange)

DIMENSIONS

		A	B	C	D	E
GB-3	(in)	27/32	21/64	13/64	11/32	7/16
	(mm)	21.4	8.3	5.2	8.7	11.1



APPLICATION

Utilisez le connecteur verrouillé par rotation GB-3 WireGuard pour les applications générales comportant 2 fils de cuivre ou plus. Les connecteurs GB-3 sont moletés sur la face latérale pour une manipulation facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les connecteurs WireGuard doivent comporter une coquille de type droite et un ressort intérieur en acier et doivent convenir pour connecter les fils de cuivre n° 22 à n° 14 AWG. Le ressort doit être plaqué afin de résister à la corrosion et doit avoir un profil carré afin d'offrir un bon contact avec les fils.

Les connecteurs doivent avoir une tension nominale compatible avec les fils de bâtiment de 600 V / l'éclairage de 1 000 V et doivent être homologués UL et certifiés CSA pour les applications allant jusqu'à 105 °C. Les connecteurs WireGuard™ doivent atteindre le couple requis en quelques rotations seulement, être conformes aux exigences des essais de décrochage et de diélectrique UL ou les dépasser.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Dénudez le fil sur 7.9 mm. Pour les fils toronnés de calibre 16 et 18, dénudez sur 9.5 mm.
2. Il n'est pas nécessaire de tourner les fils à l'avance. Tenez les fils dénudés ensemble avec les bouts bien égaux. (Faites dépasser légèrement les fils dénudés).
3. Alignez les brins ou les conducteurs éraillés, le cas échéant.
4. Visez le connecteur sur les fils; enfoncez bien les fils dans le connecteur au départ.
5. Ce produit doit être vendu avec les instructions d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT : Coupez le courant avant de travailler sur un circuit. Utilisez des matériaux approuvés et conformez-vous à tous les codes électriques.

CONSTRUCTION

Coquille : Polypropylène, de couleur - Orange / **Ressort interne :** fil d'acier zingué à profil carré / **Température de fonctionnement :** 105 °C

PLAGE DE FIL

#22 to #14 AWG Fils électriques pleins ou toronnés / Fils électriques en cuivre seulement, fil de bâtiment 600 V max.; 1 000 V max. pour les appareils d'éclairage et les luminaires/affiches.

APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES

UL : Être listé comme connecteur de fils à pression conformément au classement UL 486C, numéro de dossier 61X5. Classé ignifuge UL94V-2.




TCM 75 NEUTRAL

Cod. 015040

Tendicavo per cavo tondo bipolare e tripolare H03VV-F 2 e 3 x0.75 mm²

Cord strain for round cable H03VV-F 2x0.75 mm²; 3-pole round cable H03VV-F 3G 0.75 mm²

(G=ground/earth conductor)

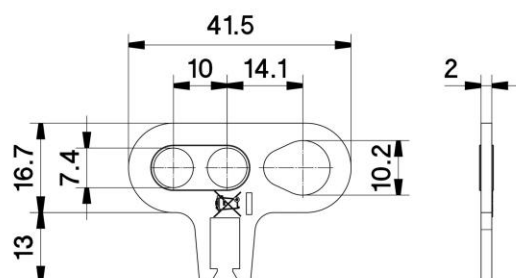

Cod.015040

Materiale	<i>Material</i>	termoplastico / <i>thermoplastic resin</i>
Trattamento/Colore	<i>Color/Treatment</i>	naturale / <i>natural</i>
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	1,2 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	10000
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	40 x 38,5 x 29 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / *Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at anytime and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.*



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)

- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -




ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)

- [WEBPAGE LINK](#) -


Multi Conductor Cables Insulated in PVC + PVC 105 °C cULus Product Range: SVT

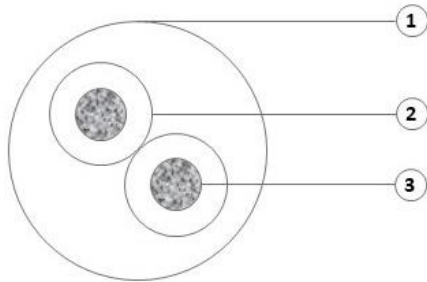

SCHEMATIC DRAWINGS

Left: 2 core construction

Right: 3 core construction

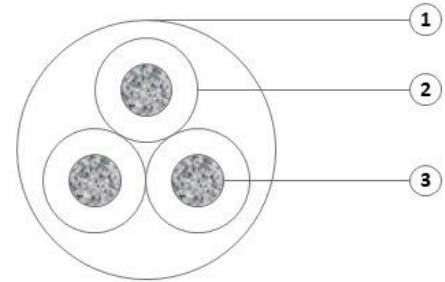

CABLE CONSTRUCTION

1. 105 °C PVC sheath
2. 105 °C PVC insulation
3. Red copper conductor



Characteristics

Working Voltage:	300 V
Working Temperature:	105 °C

Flexform Product Code	Size Conductor [AWG]	Outer Diameter [mm]
SVT-2C	2 x 18	6.2 ± 0.2
SVT-3C	3 x 18	6.6 ± 0.2

Cable Standards

UL 62/1581 CSA 22.2

Insulation and sheath

105 °C PVC insulation and sheath

Cable Assembly

The cores are twisted together.

Core Identification

In compliance with requirements of HD 308 S2 Standard.

2 Core: Black ● White ○

3 Core: Black ● White ○ and Green ●

Colour of Sheath

Black ● White ○

Revision Date:
05/07/2017

Issue No.
1.0

Page:
1 of 1


In order to improve our products, the information contained in this technical datasheet can be changed without notice. Please check periodically with our office, the date and issue number.

CEILING-ROSE RO 31 BLACK

Cod. 023109

Rosone per sospensione munito di dispositivo di blocco con grano M7x1 (fornito a parte cod. 024035) idoneo per applicazioni in classe II

Suspension ceiling-rose with locking device and M7x1 dowel (separately supplied on demand cod. 024035) Suitable for class II applications

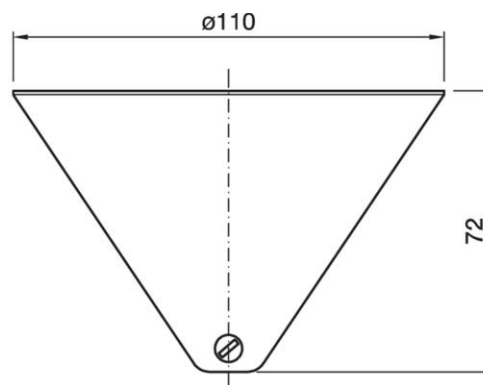

Varianti - Variants

Cod. 023108 - bianco / white

Cod. 023109

Materiale	Material	termoplastico / thermoplastic resin
Trattamento/Colore	Color/Treatment	nero / black
Forma rosone	Celling rose	conico / conical
Peso pezzo	Item weight	18,5 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	200
Dimensione confezione	Size of packaging	35,5 x 58 x 38,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)
- LINK PAGINA PRODOTTO -



ENG


Online documents (certifications, instructions, etc.)
- WEBPAGE LINK -

DOWEL M7X1 BL

Cod. 024035

Grano (M7x1) per bloccacavi artt. BC10F,BC10M, BCO2 e rosoni artt. RO21, 31, 41

M7x1 dowel for ring cord grip and ceiling-rose



Varianti – Variants

Cod.023107 - bianco / white

Cod.024035

Materiale	Material	termoplastico / thermoplastic resin
Trattamento/Colore	Color/Treatment	nero / black
Peso pezzo	Item weight	0,3 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	30000
Dimensione confezione	Size of packaging	23 x 29 x 18,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at anytime and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)
- [WEBPAGE LINK](#) -



ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN, A.C.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.: **201401A02478**

Este Certificado sustituye al Certificado número: 201401C05556

Página 1 de 2

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de organismo de Certificación de Producto acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, con número de Acreditación 01/10 vigente a partir del 09/03/2010, en atención a la solicitud con número de Referencia **2011ART00426A/3** de acuerdo al procedimiento de Certificación **PROPARCER-59** de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): **AN069614**, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a:

Titular: **GCM COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

Nombre genérico : **PORTALAMPARA**

Tipo(s): **ROSCADO**

Subtipo(s): **EDISON**

Marca(s): **BJB**

Categoría: **NUEVO**

Modalidad: **PROCEDIMIENTO ANCE**

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **GCM COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

Bodega : **EJE 126 No. 219 INT. S/N COL. ZONA INDUSTRIAL DEL SAN LUIS POTOSÍ C.P. 78395 SAN LUIS POTOSÍ**

País(es) de origen: **ALEMANIA**

Modelo(s): **Modelos base: 22, 29**

Seguido ó no de: (.) punto


Seguido ó no de: 301, 311, 304, 317

Seguido ó no de punto (.)

Seguido ó no de: todos los dígitos del 0 al 9 entre todas sus posibles combinaciones entre sí (con límite de 4 campos) = Tipo de sujeción, tipo de barrenos de fijación.

Seguido ó no de: todos los dígitos del 0 al 9 entre todas sus posibles combinaciones entre sí (con límite de 2 campos) = código de color

Especificaciones: **250 V~ 600 V~ 660 W**

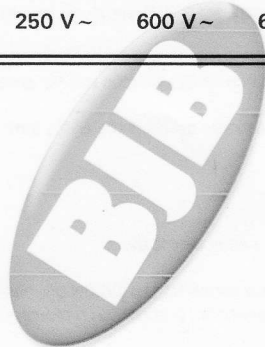



ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN, A.C.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.: 201401A02478

Este Certificado sustituye al Certificado número: 201401C05556

Página 2 de 2

De conformidad con la Norma NMX-J-024-ANCE-2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de marzo de 2006, se expide el presente Certificado en México, D.F., el día 19 de agosto de 2014, con vigencia hasta el día 08 de julio de 2015, para los efectos que convenga al interesado, y al amparo de las cláusulas indicadas al reverso.

ATENTAMENTE

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO
JEFE DE OPERACIONES

Elaborado por: CEVC

Supervisado por: AGP

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como también en lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, firmado por el Titular del presente Certificado de Conformidad con la Norma Mexicana y por esta Asociación, los productos amparados por este documento podrán ostentar la marca ANCE que denota el cumplimiento con la Norma Mexicana correspondiente



CLAÚSULAS:

El titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.

1. El cliente podrá utilizar la marca ANCE en los documentos que hagan referencia a los productos amparados en el presente certificado de la manera que no induzca a confusión alguna, por lo que queda prohibido su uso con fines diferentes a los establecidos en la **cláusula cuarta** del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la marca ANCE
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la marca ANCE cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado ni el uso de la marca, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. El certificado será automáticamente cancelado, cuando:
 - Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado, dejan de ser aplicables.
 - Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE
 - Se incurra en un incumplimiento con la norma mexicana durante la vigencia establecida en el certificado.
 - Sea solicitado por escrito, por parte del titular.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de ANCE
7. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.